

９．電気・水道・ガス

９－１ 電灯消費量

年 度	契 約 口 数							
	総 数	定 額	従量 (A・B)	時間帯別 電 灯	大口従量 (C)	公衆街灯	臨時電灯	低圧 高稼働
平成11年度	21,183	391	14,531	36	611	5,456	158	-
12	21,359	392	14,576	64	624	5,544	159	-
13	21,504	392	14,672	91	647	5,584	118	-
14	21,565	329	14,726	118	671	5,621	100	5
15	21,822	345	14,829	155	698	5,668	119	8

年 度	販 売 電 力 量 (千KWH)							
	総 数	定 額	従量 (A・B)	時間帯別 電 灯	大口従量 (C)	公衆街灯	臨時電灯	低圧 高稼働
平成11年度	74,769	126	61,022	630	10,407	2,210	374	-
12	75,842	128	61,605	1,100	10,405	2,246	358	-
13	73,531	129	58,948	1,401	10,384	2,267	402	-
14	76,963	126	61,512	1,730	10,875	2,312	408	313
15	75,937	118	59,537	2,160	10,799	2,348	336	639

※契約口数は年度末現在です。

資料：東北電力(株)長岡営業所

９－２ 電力消費量

年 度	契 約 口 数						
	総 数	業務用	小 口 低 圧	50kw 以 上 高 圧	大 口 電 力	臨 時 電 力	その他 電 力
平成11年度	5,428	114	4,123	175	15	4	997
12	5,368	117	4,045	169	16	1	1,020
13	5,311	118	3,956	160	18	3	1,056
14	5,275	118	3,904	154	20	2	1,077
15	5,236	123	3,846	156	20	0	1,091

年 度	販 売 電 力 量 (千KWH)						
	総 数	業務用	小 口 低 圧	50kw 以 上 高 圧	大 口 電 力	臨 時 電 力	その他 電 力
平成11年度	171,645	27,699	17,445	63,711	57,763	163	4,864
12	168,315	26,215	17,309	58,990	59,337	138	6,326
13	162,298	28,096	15,294	53,176	60,443	170	5,119
14	167,438	30,353	15,145	53,256	63,252	203	5,229
15	180,132	32,663	13,830	54,244	74,521	152	4,722

※契約口数は年度末現在です。

資料：東北電力(株)長岡営業所

9-3 上水道供給状況


(水量単位: m³)

年 度	配水管総延長 (m)	給水戸数	給水人口	年間配水量	年 間 給 水 量		
					総 量	一般用	工業用
平成11年度	370,933	17,982	57,646	9,224,820	8,422,805	6,919,007	1,503,798
12	376,563	18,047	57,544	9,102,000	8,240,406	6,896,087	1,344,319
13	380,356	18,136	57,384	8,836,230	8,173,670	6,810,382	1,363,288
14	385,740	18,276	57,173	8,764,700	8,030,638	6,796,688	1,233,950
15	392,194	18,420	57,013	8,681,500	7,913,861	6,737,921	1,175,940

※長岡市中之島を含みます。

資料：市ガス上下水道局

※配水管総延長、給水戸数、給水人口は、年度末現在です。

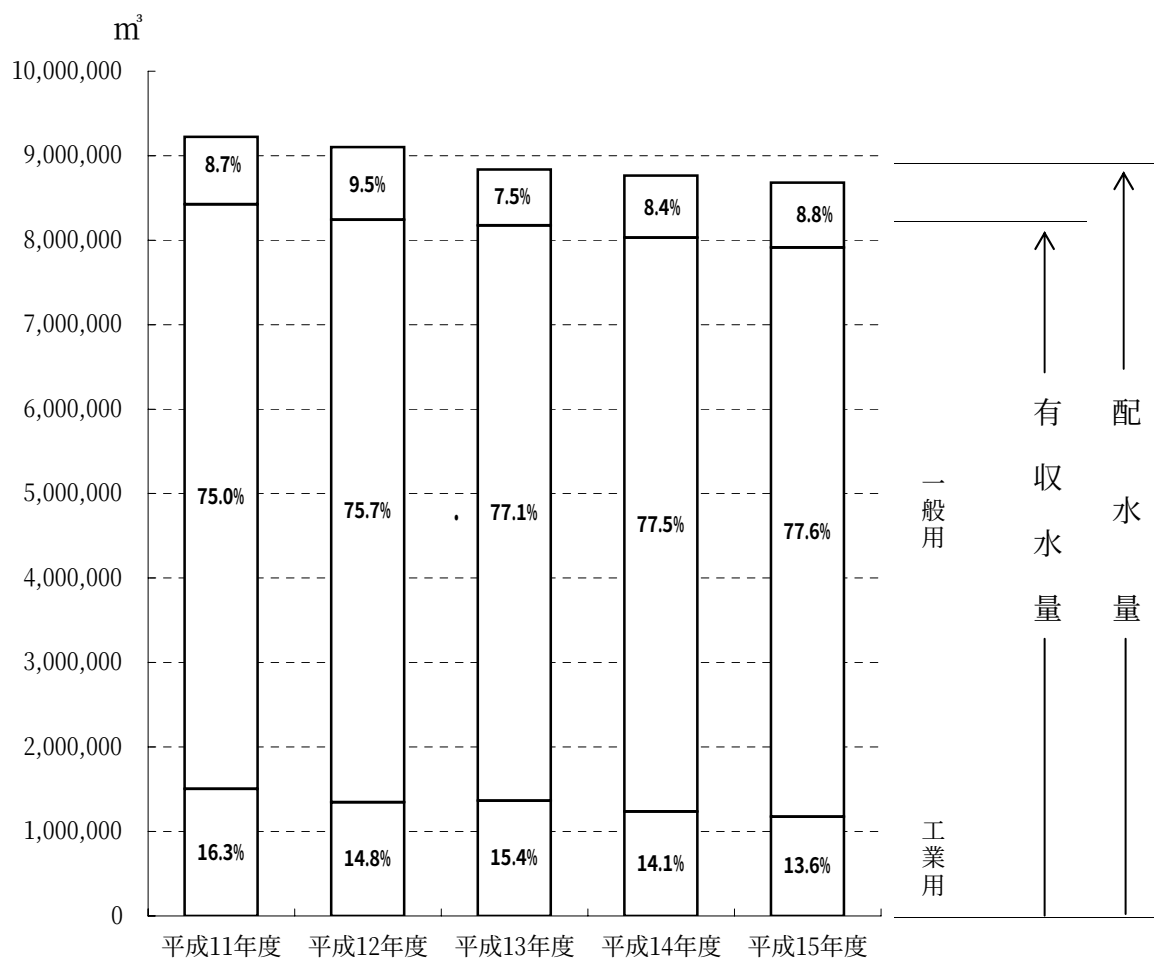

9-4 公共下水道整備計画及び供用開始等の状況

年 度	計画区域 (a) (A)	完成区域 (a) (B)	進捗率 (%) (B/A)	総人口 (C)	処理区域 人 口 (D)	水洗化 人 口 (E)	普及率 (%) (D/C)	水洗化率 (%) (E/D)
平成11年度	66,500	52,747	79.3	44,455	28,441	24,542	64.0	86.3
12	66,500	54,029	81.2	44,442	28,628	25,059	64.4	87.5
13	66,500	55,735	83.8	44,354	28,601	25,453	64.5	89.0
14	66,500	56,662	85.2	44,202	30,376	26,029	68.7	85.7
15	101,900	59,630	58.5	44,065	30,924	26,878	70.2	86.9

資料：市ガス上下水道局

9-5 農業集落排水整備計画及び供用開始等の状況

年 度	事業採択 集落数 (A)	整 備 集落数 (B)	進捗率 (%) (B/A)	行政人口 (C)	供用開始 区域人口 (D)	水洗化 人 口 (E)	普及率 (%) (D/C)	水洗化率 (%) (E/D)	供用開始 区域戸数 (F)	水洗化 戸 数 (G)
平成11年度	14	6	42.9	44,455	1,571	1,313	3.5	83.6	407	332
12	15	6	40.0	44,442	1,559	1,367	3.5	87.7	406	349
13	15	6	40.0	44,354	1,536	1,382	3.5	90.0	407	358
14	15	6	40.0	44,202	1,540	1,404	3.5	91.2	447	401
15	15	14	93.3	44,065	3,432	1,383	7.8	40.3	997	398

資料：市ガス上下水道局

9-6 ガス供給状況

(消費量単位: m³)

年 度	供 給 戸 数	本支管総延長	年 間 消 費 量		
		(m)	総 量	一 般 用	工 業 用
平成11年度	12,713	240,157	11,853,831	10,581,765	1,272,066
12	12,763	241,216	11,923,912	10,706,448	1,217,464
13	12,765	243,209	11,668,830	10,491,389	1,177,441
14	12,814	245,750	11,709,717	10,534,863	1,174,854
15	12,835	250,574	12,063,619	10,420,546	1,643,073

※長岡市中之島を含みます。

資料：市ガス上下水道局

※供給戸数、本支管総延長は年度末現在です。