

9. 電気・水道・ガス

9-1 電灯消費量


年 度	契 約 口 数							
	総 数	定 額	従量 (A・B)	時間帯別 電 灯	大口従量 (C)	公衆街灯	臨時電灯	低圧 高稼働
平成20年度	22,601	307	14,645	717	858	5,973	88	13
21	22,719	315	14,502	854	869	6,032	137	10
22	22,877	315	14,425	1,032	891	6,102	104	8
23	23,041	309	14,355	1,177	896	6,191	105	8
24	23,108	288	14,339	1,289	906	6,214	65	7

年 度	販 売 電 力 量 (千KWH)							
	総 数	定 額	従量 (A・B)	時間帯別 電 灯	大口従量 (C)	公衆街灯	臨時電灯	低圧 高稼働
平成20年度	82,171	131	58,453	7,856	11,190	2,409	374	1,758
21	83,226	136	57,659	9,626	11,348	2,415	380	1,662
22	89,220	139	61,499	11,861	11,783	2,412	419	1,107
23	83,918	133	56,856	12,945	10,516	2,367	344	757
24	84,764	129	56,357	14,077	10,753	2,377	281	790

※契約口数は年度末現在

資料：東北電力(株)長岡営業所

電灯契約口数と販売電力量の推移

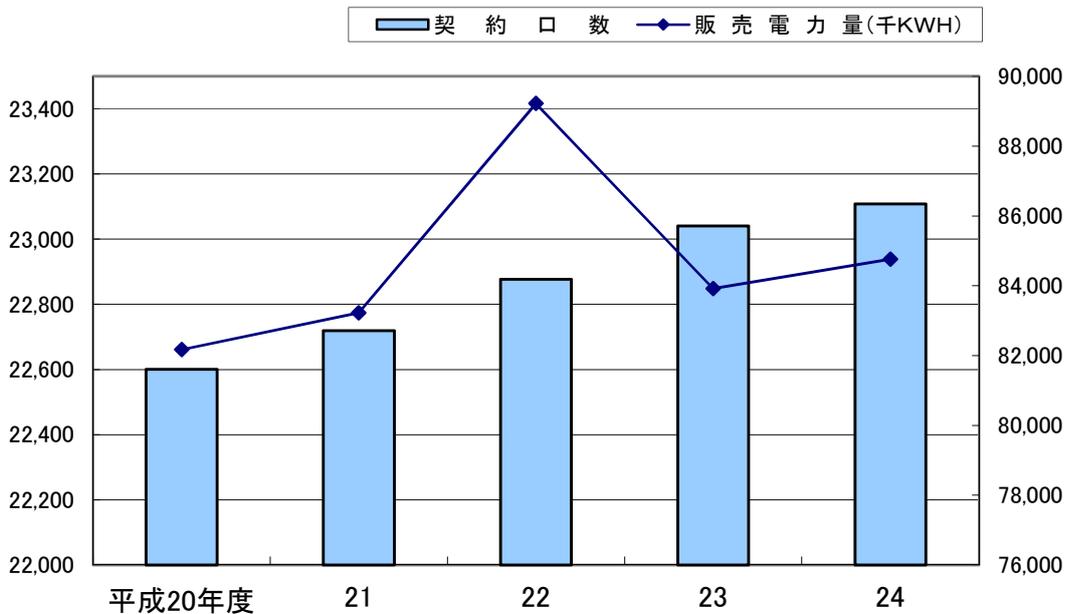

9-2 電力消費量


年 度	契 約 口 数						
	総 数	業 務 用	小 口 低 圧	50k w 以 上 高 圧	大 口 電 力	臨 時 電 力	そ の 他 電 力
平成20年度	4,878	142	3,413	147	21	5	1,150
21	4,775	147	3,320	141	19	7	1,141
22	4,732	153	3,260	143	17	2	1,157
23	4,666	155	3,174	147	15	-	1,175
24	4,599	157	3,091	147	15	2	1,187

年 度	販 売 電 力 量 (千KWH)						
	総 数	業 務 用	小 口 低 圧	50k w 以 上 高 圧	大 口 電 力	臨 時 電 力	そ の 他 電 力
平成20年度	184,919	44,962	10,731	47,389	77,110	164	4,563
21	177,339	45,432	10,176	45,005	70,994	191	5,541
22	188,922	48,710	11,008	49,851	73,080	139	6,134
23	178,297	41,974	10,104	52,885	66,608	201	6,525
24	178,380	43,982	9,952	53,509	63,688	139	7,110

※契約口数は年度末現在

資料：東北電力(株)長岡営業所

電力契約口数と販売電力量の推移

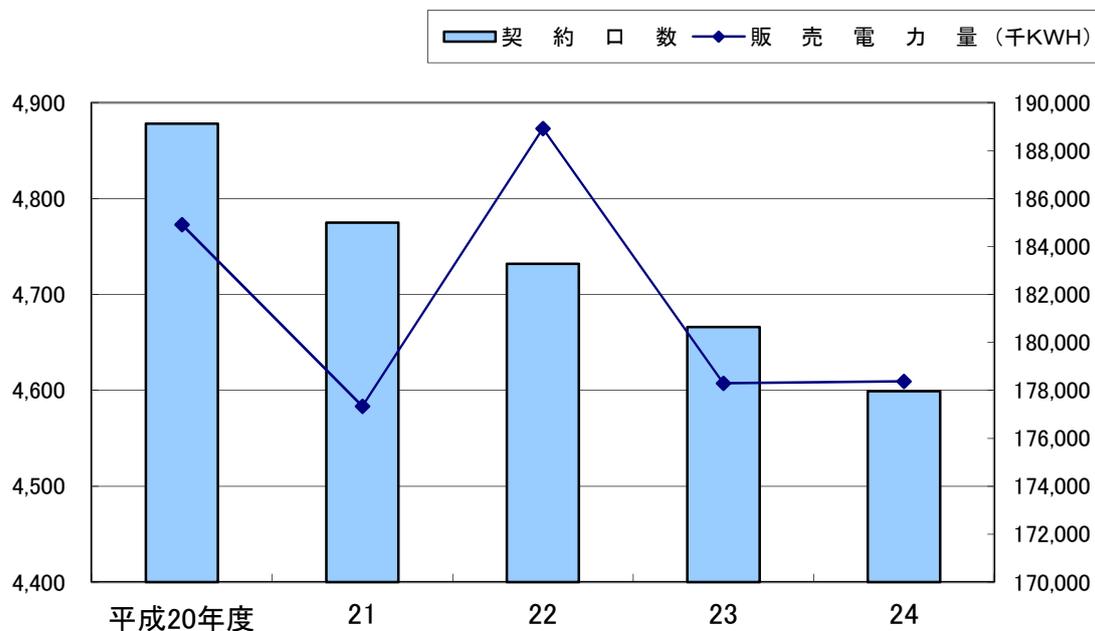

9-3 上水道供給状況

(水量単位: m³)


給水人口は減少していますが、給水戸数は増加しています。

年 度	配水管総延長 (m)	給水戸数	給水人口	年間配水量	年 間 給 水 量		
					総 量	一般用	工業用
平成20年度	403,533	18,976	55,673	7,444,700	6,873,214	6,468,269	404,945
21	406,224	18,970	55,476	7,329,580	6,749,661	6,363,362	386,299
22	407,817	19,097	55,101	7,427,430	6,806,057	6,414,035	392,022
23	417,010	19,202	54,717	7,422,680	6,752,599	6,380,173	372,426
24	417.257	19,198	54,339	7,241,290	6,688,690	6,369,525	319,165

※旧中之島町分を含む

資料：市ガス上下水道局

※配水管総延長、給水戸数、給水人口は、年度末現在

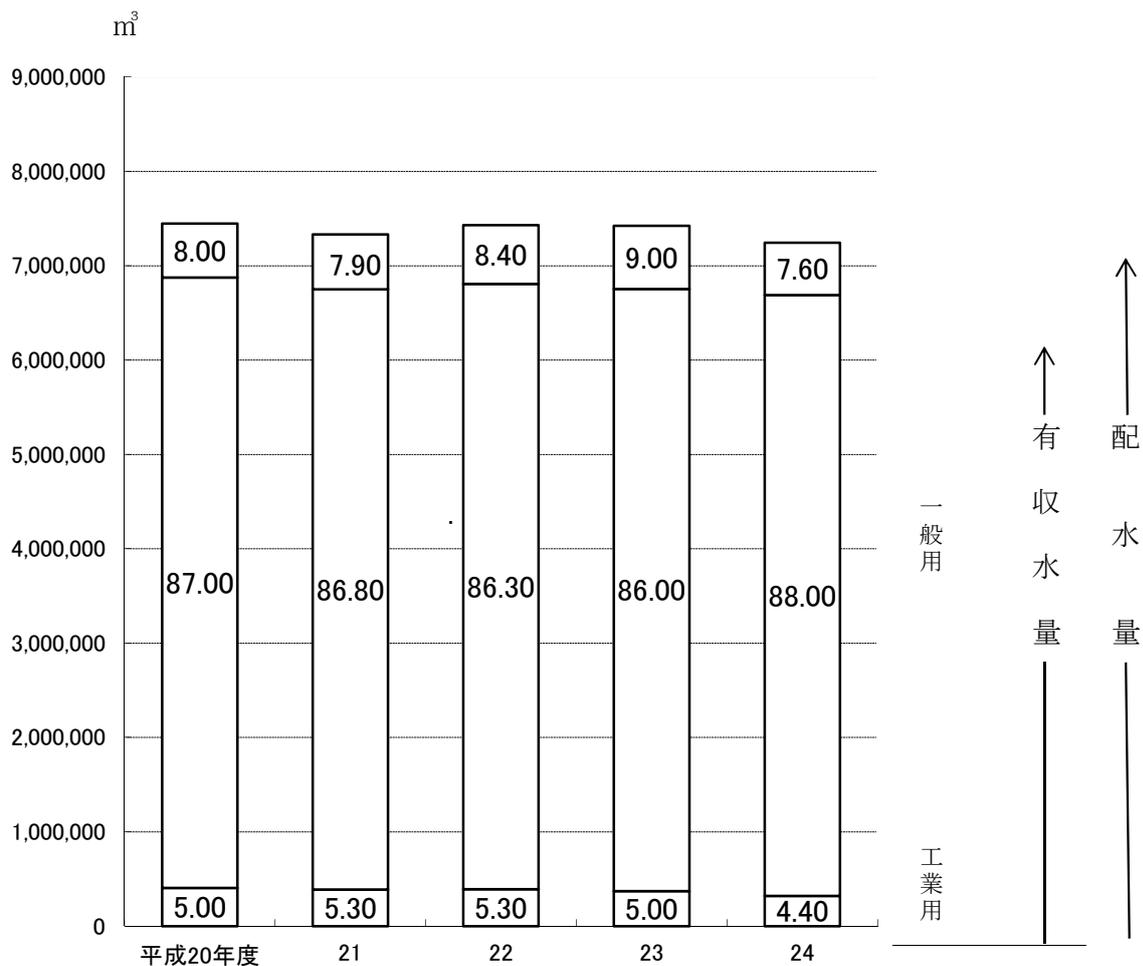

9-4 公共下水道整備計画及び供用開始等の状況

平成24年度は、新潟町等の水洗化人口が増加したため水洗化率が上昇しています。

年 度	認可区域	完成区域	進捗率	総人口	処理区域	水洗化	普及率	水洗化率
	(a)	(a)	(%)		人 口	人 口	(%)	(%)
	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(E)	(D/C)	(E/D)
平成20年度	101,900	78,046	76.6	42,952	33,268	29,759	77.5	89.5
21	103,603	79,862	77.1	42,784	33,762	30,245	78.9	89.6
22	103,603	81,353	78.5	42,517	34,063	30,594	80.1	89.8
23	103,603	82,695	79.8	42,254	34,331	30,980	81.2	90.2
24	103,603	83,386	80.5	42,133	34,597	31,397	82.1	90.8

資料：市ガス上下水道局

9-5 農業集落排水整備計画及び供用開始等の状況

平成24年度は、供用開始区域人口の減少が大きかったため水洗化率が上昇しています。

年 度	事業採択	整 備	進捗率	行政人口	供用開始	水洗化	普及率	水洗化率	供用開始	水洗化
	集落数	集落数	(%)		区域人口	人 口	(%)	(%)	区域戸数	戸 数
	(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(E)	(D/C)	(E/D)	(F)	(G)
平成20年度	15	15	100.0	42,952	3,804	3,449	8.9	90.7	1,187	1,061
21	15	15	100.0	42,784	3,719	3,436	8.7	92.4	1,182	1,079
22	15	15	100.0	42,517	3,669	3,439	8.6	93.7	1,185	1,090
23	15	15	100.0	42,254	3,621	3,396	8.6	93.8	1,190	1,098
24	15	15	100.0	42,133	3,532	3,324	8.4	94.1	1,177	1,093

※戸数は福祉施設入所者も一戸としています。

資料：市ガス上下水道局

9-6 ガス供給状況

(消費量単位: m³)

平成24年度は、供給戸数、年間消費量ともに減少しています。

年 度	供 給 戸 数	本支管総延長 (低圧+中圧) (m)	年 間 消 費 量		
			総 量	一 般 用	工 業 用
			平成20年度	12,438	260,101
21	12,301	262,972	15,460,326	9,614,026	5,846,300
22	12,211	264,616	16,248,744	9,759,155	6,489,589
23	12,202	267,938	15,808,118	9,620,842	6,187,276
24	12,101	267,280	15,781,218	9,589,802	6,191,416

※旧中之島町分を含む

資料：市ガス上下水道局

※供給戸数、本支管総延長は年度末現在