

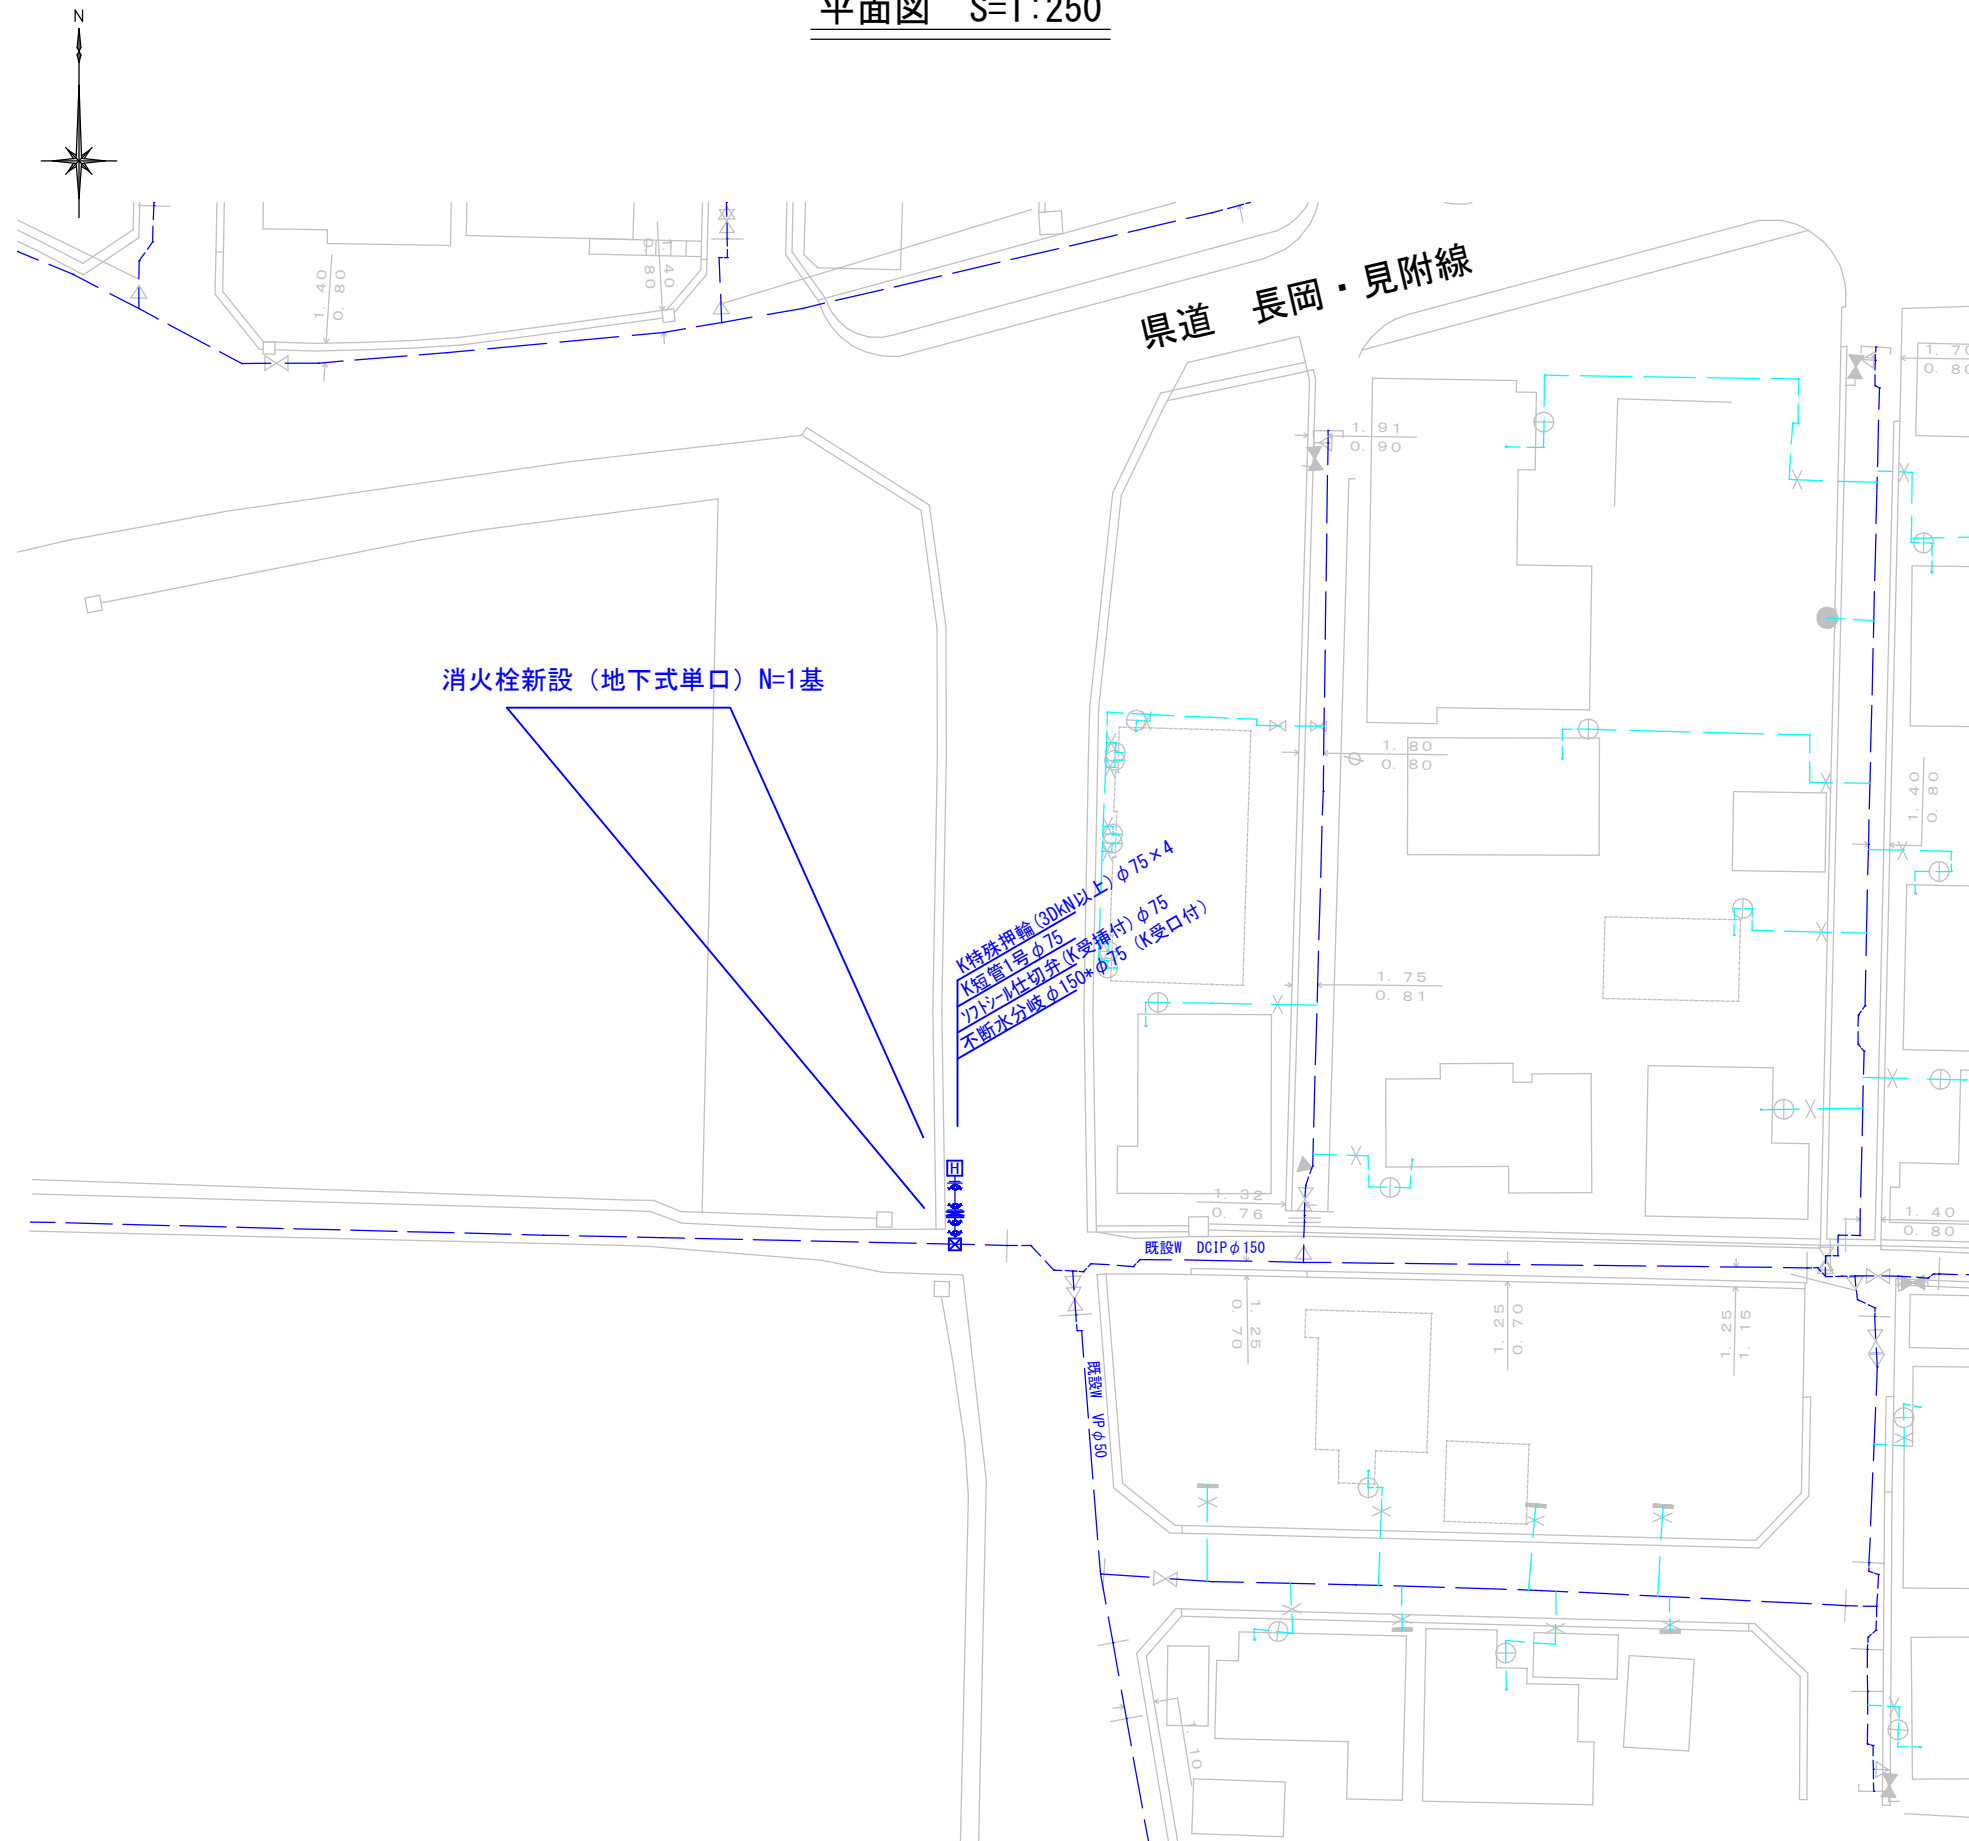



平面图 S=1:250

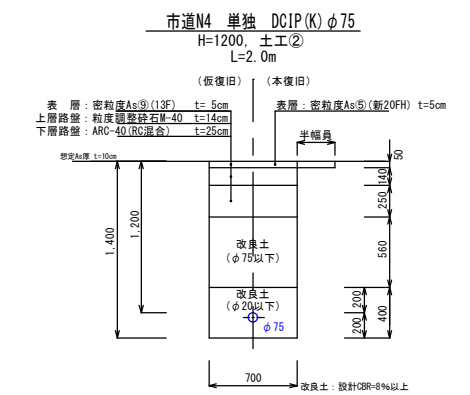

標準断面図 S=1:30

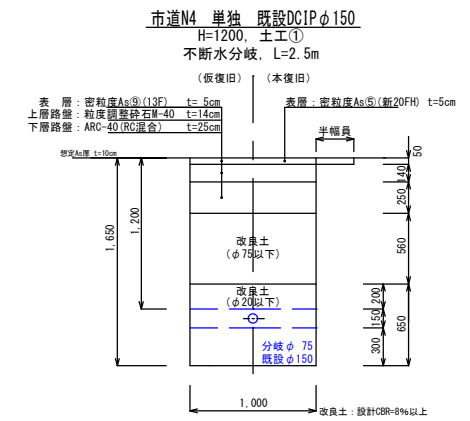

設 計	令和 5 年度	番 号	水工第25号
工 事 名	消火栓新設 工事		
図 面 名	平面図、標準断面図		
工事箇所	見附市 熱田町 地 内		
概 要	開発行為によるもの		
縮 尺	図 示	図面番号	
新潟県見附市上下水道局			

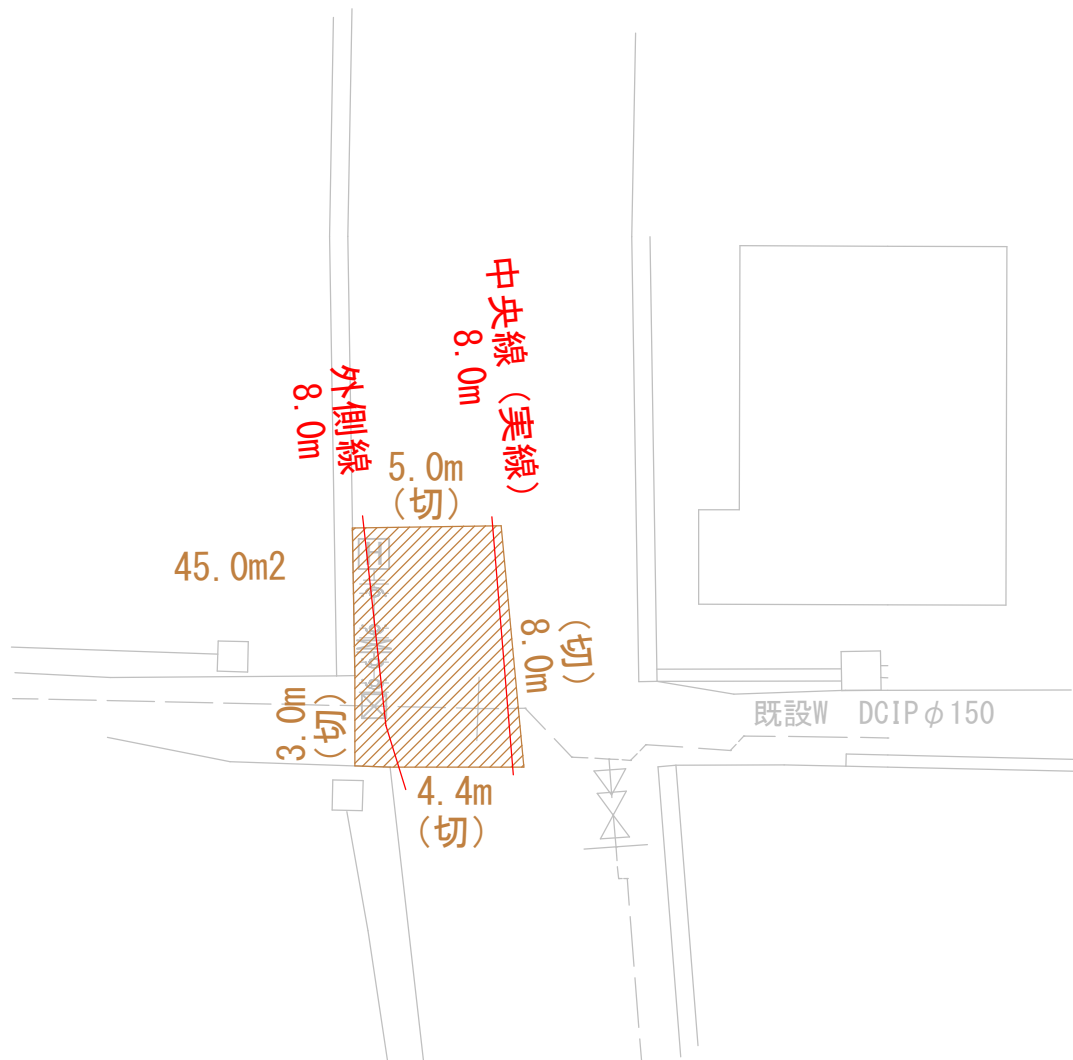

切断 $5.0 + 8.0 + 4.4 + 3.0 = 20.4\text{m}$

破碎 45.0m^2

運搬 $45.0 \times 0.10 = 4.5\text{m}^3$

処分 $4.5 \times 2.35 = 10.575\text{t}$